


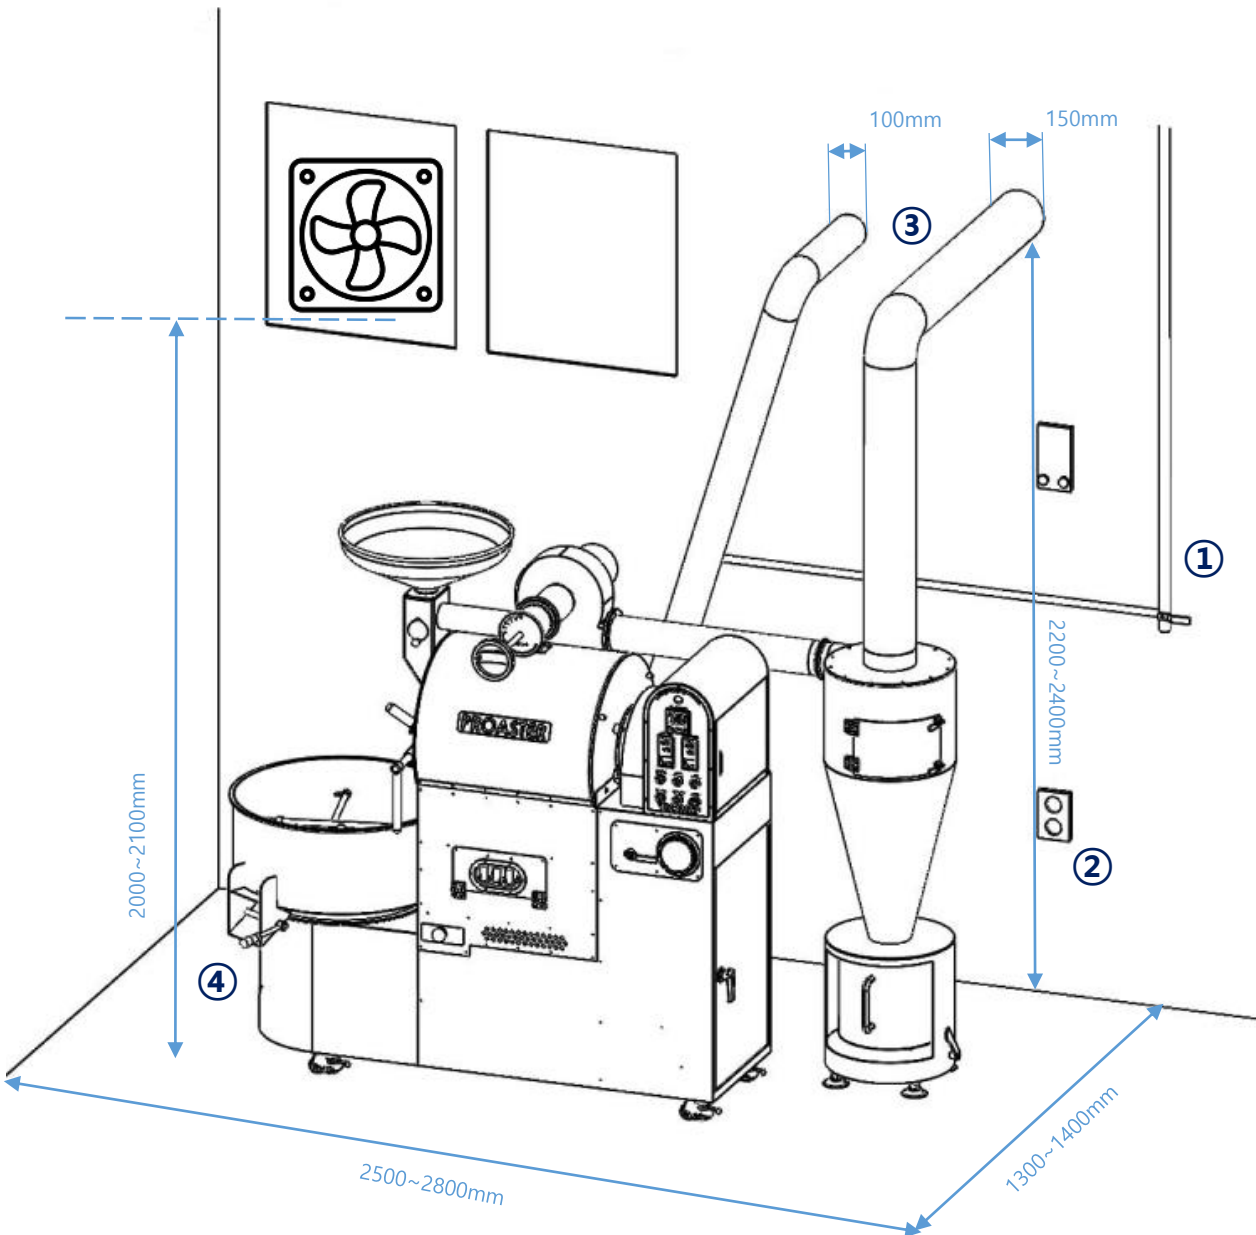

● 준비사항

① 가스

- 15A이상 배관연결
- 인입 접속구 (배관직결 or 인증자바라(권장))
- 사양 및 소비량

종류	약어	압력	소모량
프로판가스	LPG	[2.8±0.5] kpa	30.7kW (2.2kg/h)
도시가스	NG	[2.0±0.5/-1.0]kpa	24.5kW (24000kcal/h)

※ 가스호스와 휴즈콕 밸브를 사용하지 마십시오.

※ 가스 누출 경보기 와 자동 차단 장치를 반드시 설치하십시오.

② 전기

- 단상 220V 60Hz 콘센트 연결
- 전기소비량 2000W/h

※ 멀티탭을 사용하지 마십시오. 전원선의 길이 3m 이내에 콘센트가 마련 되어 있어야 합니다.

③ 배기

- 연통홀

배기 : 타공지름 **160mm** (연통지름150mm)

냉각 : 타공지름 **110mm** (연통지름100mm)

- 높이 2200mm 이상에 위치 할 것

※ 청소 및 배기를 위해 꺾인 부분을 최소화 하여주십시오.

수평/수직 4m 이상 외부 팬을 추가로 장착 하여야 합니다.

※ 배기구 주변은 고온이기 때문에 불연 처리가 필수입니다.

※ 연소시 주위 공기를 사용하기 때문에 급 배기 필수입니다.

(창문 등 배기 설치 필수)

※ SUS재질 덕트 권장합니다. (자바라를 사용하지 마십시오.)

④ 설치필요공간

본체사이즈 1025 x 1630 x 1680 (mm)

설치사이즈 1025 x 2235 x 1680 (mm)

권장필요공간 1300 x 2500 x 2000 (mm)

※ 평평한 곳에 설치하여 수평을 맞추어 주십시오.

※ 습기(싱크대/에스프레소 등)를 멀리하여 설치하여 주십시오

※ 진동에 주의 하십시오.